CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CENTRALI WENTYLACYJNEJ NIKOL 450

- Typ wentylatorów EC G3G 160
- Zasilanie 230V/50Hz
- Wydatek max (przy sprężu dyspozycyjnym 200Pa) ..... 500 m^3/h
- Max prędkość obrotowa wentylatorów ..... 2540 obr/min
- Pobór mocy centrali ..... 23 - 280 W
- Max pobór prądu centrali ..... 1,2 A
- Wymiary gabarytowe centrali (wys. x szer. x gł.) ..... 1170x600x560 mm
- Materiał obudowy – spienione PCW gr. 19mm
- Izolacja termiczno-akustyczna ..... pianka poliuretanowa
- Uszczelnienie centrali ..... silikonowe
- Średnica króćców przyłączeniowych 200mm
- Poziom ciśnienia akustycznego – min/max ..... 37,6 /54 dB
- Masa ..... 70 kg
- Efektywność rekuperatorów ..... < 96%
- Filtry kl EU4 ..... tkanina w ramce
- Długość przewodu panelu sterowania (4-żyłowy kabel tel.) ..... 2 m
- Długość kabla zasilającego ..... 1,5 m

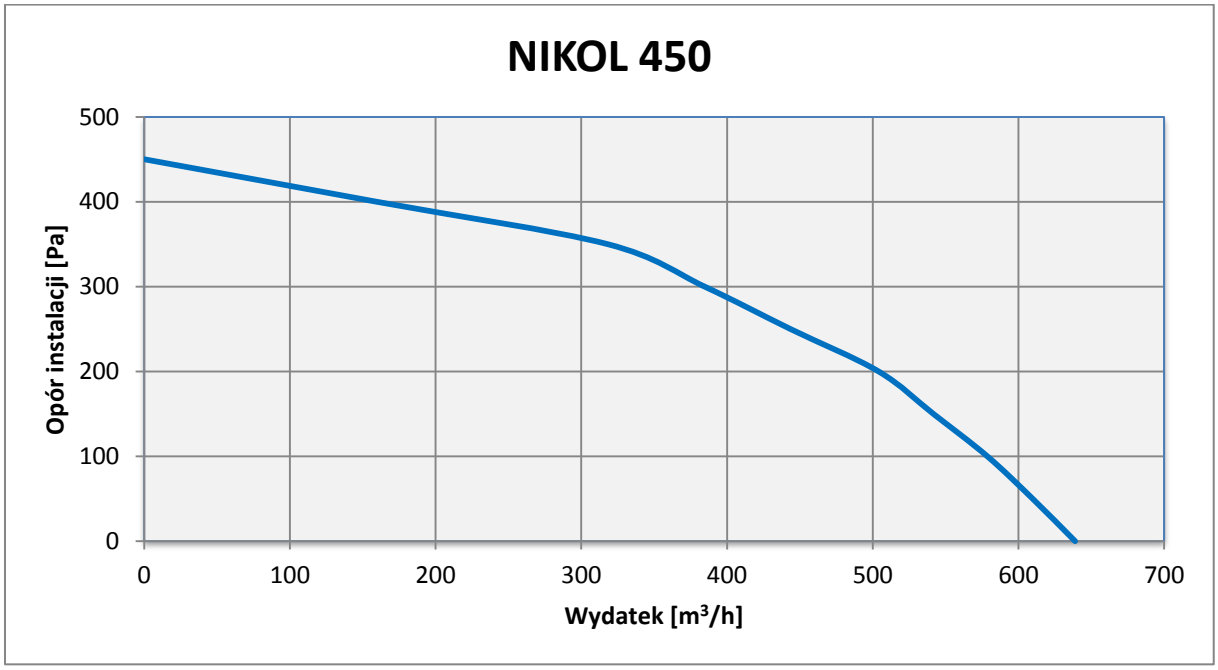

Wentylacja Ciepłownictwo
- produkcja central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Adres firmy:
NIKOL Jan Nikołajuk
ul. Wysockiego 67/1
15-168 BIAŁYSTOK

NIP: 966-062-79-51
REGON: 050127061

Kontakt:
www.rekuperatory-nikol.pl
biuro@rekuperatory-nikol.pl
tel.+48 85 676 10 72
fax+48 85 653 93 09

BZ WBK
63 1500 1083 1210
8011 8543 0000

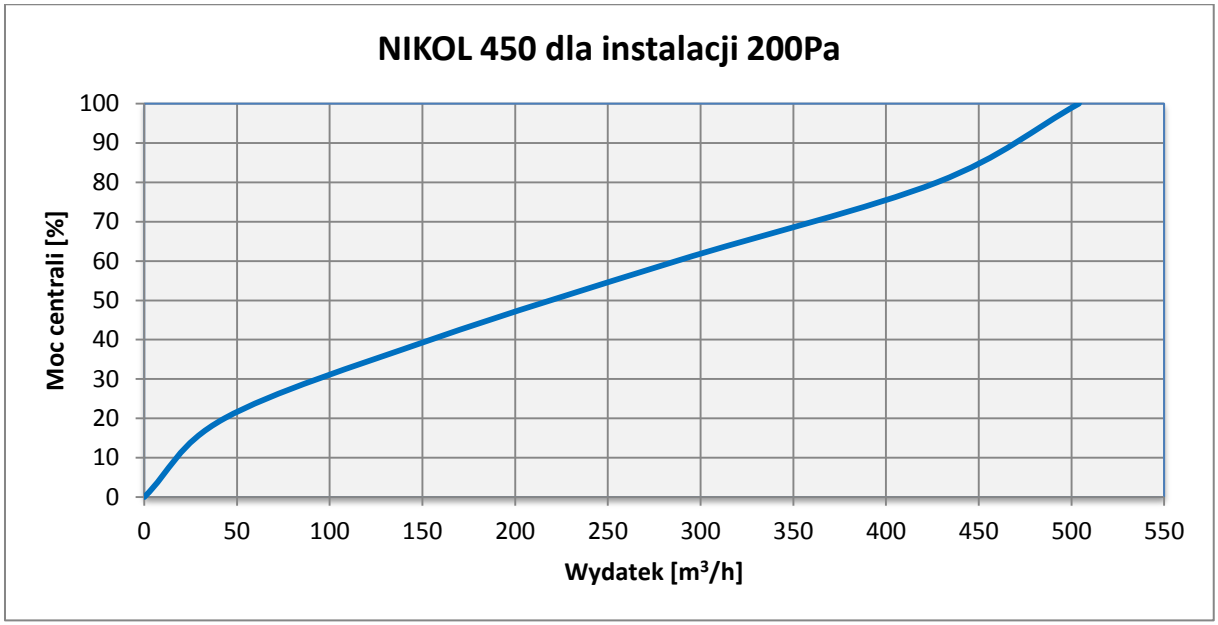

Sterownik elektroniczny z panelem sterującym:

- 4 tryby pracy (MIN – centrala pracuje na minimalnych obrotach, MAX- szybkie przewietrzanie, Kalendarz – 7 dniowy, 4 strefy każdego dnia z możliwością ustawiania wydatków wentylatora nawiewu i wywiewu w każdej strefie oddzielnie, Ulubione – centrala pracuje na stałym wydatku cały czas)
- w trybach Kalendarz i Ulubione płynna regulacja wydatków wentylatorów w zakresie 20%-99%
- wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia, czerpni, nawiewu i wywiewu
- ustawienie temperatury załączania i wyłączenia bypass
- ustawienie temperatury załączania i wyłączenia GWC
- dynamiczne wyliczenie sprawności odzysku ciepła*
- połączenie z centralą za pomocą 4-żyłowego przewodu telefonicznego

* Sprawność temperaturowa wyliczana ze wzoru n=(Tn-Tz)/(Tw-Tz)*100% jest jedynie wartością orientacyjną i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Wentylacja Ciepłownictwo
- produkcja central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Adres firmy:
NIKOL Jan Nikołajuk
ul. Wysockiego 67/1
15-168 BIAŁYSTOK

NIP: 966-062-79-51
REGON: 050127061

Kontakt:
www.rekuperatory-nikol.pl
biuro@rekuperatory-nikol.pl
tel.+48 85 676 10 72
fax+48 85 653 93 09

BZ WBK
63 1500 1083 1210
8011 8543 0000

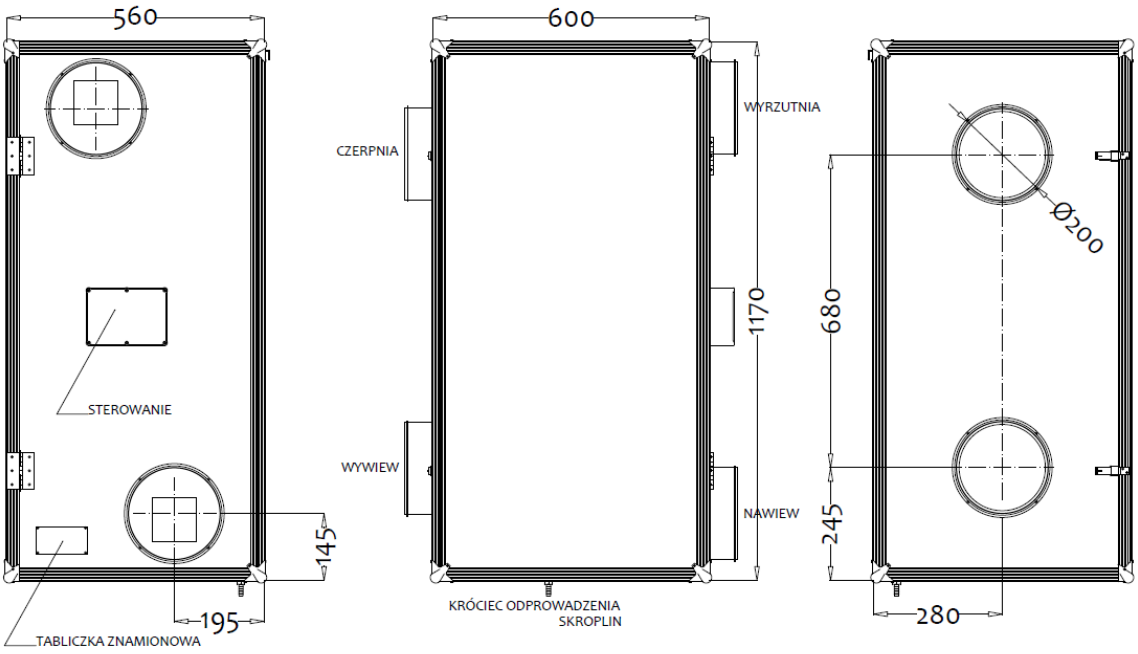

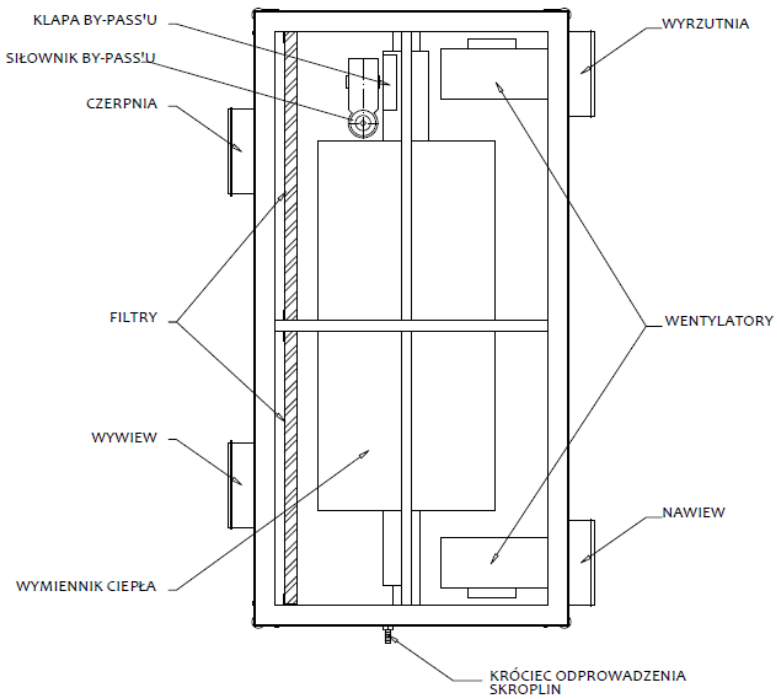

Wentylacja Ciepłownictwo
- produkcja central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Adres firmy:
NIKOL Jan Nikołajuk
ul. Wysockiego 67/1
15-168 BIAŁYSTOK

NIP: 966-062-79-51
REGON: 050127061

Kontakt:
www.rekuperatory-nikol.pl
biuro@rekuperatory-nikol.pl
tel.+48 85 676 10 72
fax+48 85 653 93 09

BZ WBK
63 1500 1083 1210
8011 8543 0000